

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.
TEKLİF İSTEME FORMU

DTN: 20DT747445

İlgili Birim: TEKNİK MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 28.12.2020

SIRA NO	SATIN ALINACAK MAL ve/veya HİZMETİN CİNSİ	Birim	Miktar	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutarı (KDV Hariç)
1	KUTUP BASI (+)	AD	50			
2	KUTUP BASI (-)	AD	50			
3	AKÜ KUTUP BAŞI (+)-(-) MUHAFAZASI KIRMIZI-SİYAH	ÇF	50			
4	KEPENK-PANJUR AŞAĞI-YUKARI AÇMA KAPAMA BUTONU	AD	10			
5	GRUP PRİZ 4 LÜ (KAUÇUK)	AD	25			
6	ANAHTARLI TOPRAKLI 5'Lİ GRUP PRİZ 5 METRE	AD	40			
7	USB'Lİ AKIM KORUMALI PRİZ 6 ADET 220V PRİZ 2 ADET	AD	30			
8	TOPRAKLI TEKLİ DİŞİ FİŞ	AD	20			
9	SIVA ÜSTÜ KAPAKLI TEKLİ PRİZ 32A	AD	40			
10	24 VDC 40W LONG LIFE UZUN ÖMÜRLÜ SEYİR FENERİ B22	AD	100			
11	E27 23W GÜN IŞIĞI TASARRUFLU KISA BOY AMPUL	AD	200			
12	KABLOSUZ TOPRAKLI 4'LÜ PRİZ	AD	20			
13	ELEKTRİKÇİ BANDI 3M THEM FLEX 1KV (BEYAZ)	AD	200			
14	ELEKTRİKÇİ BANDI 3M THEM FLEX 1500 1KV (SİYAH)	AD	200			
15	KIRMIZI ELEKTRİKÇİ BANDI	AD	200			
16	PRİZ DUVAR ÜSTÜ-YAYLI KAPAKLI-EGİK GÖVDELİ 63 A 5	AD	25			
17	5 PİN 380V 63A FİŞ (ERKEK)	AD	30			
18	5 PİN 380V 63A PRİZ (DİŞİ)	AD	30			
19	FİS KAUÇUK TOPRAKLI	AD	20			
20	KAUÇUK 220V TOPRAKLI PRİZ IP44 16A	AD	20			
21	TKS 2.8mm EN KÜÇÜK DİŞİ FİŞ TERMİNALİ KABLO UCU	AD	200			
22	RENKLİ MAKARON SETİ KUTULU 530 ADET İÇERİKLİ	ST	3			
23	DNH HP-10 HOPARLÖR 10W 20 AHM	AD	3			
24	KABLO BAĞI 2,5 X 200 MM	PK	30			
25	KABLO BAĞI 3,6 X 250 MM	PK	30			
26	3,6x300 mm KABLO BAĞI	PK	30			
27	3,6x370mm KABLO BAĞI	PK	25			
28	KABLO BAĞI 4,8 X 250	PK	30			
29	4,8x370mm KABLO BAĞI	PK	20			
30	7,6x300mm KABLO BAĞI	PK	25			
31	7,6x450mm KABLO BAĞI	PK	15			
32	9x710mm KABLO BAĞI	PK	15			
33	3x2,5mm 50mt KABLULU METAL GÖVDELİ MAKARALI UZATMA	AD	5			

dh

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.

DTN: 20DT747445

İlgili Birim: TEKNİK MÜD. - MAKİNE İNSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 28.12.2020

TEKLİF İSTEME FORMU

34	3x2,5mm 30mt KABLOLU SEYYAR MAKARALI UZATMA	AD	5			
35	ÇANTALI MAKARALI SEYYAR UZATMA 3x2,5mm 20mt	AD	2			
36	ÇANTALI MAKARALI SEYYAR UZATMA 3x1,5mm 35mt	AD	2			
37	LED FLORESAN 9W 220V T5 BEYAZ IŞIK	AD	250			
38	LOCTITE 495 20GR	AD	20			
39	14 PİN UNIVERSAL RÖLE 24 V DC BOBİNLİ	AD	25			
40	24 V DC LED PRİMMER (10-32 V) DC (NEMOMARE LIGHT)	AD	15			
41	24 V DC 55W HALOJEN SERAMİK GÖVDELİ SOURCE LIGHT	AD	40			
42	LS MC 9B KONTAKTÖR 380 V BOBİNLİ 9 AMP	AD	10			
43	1-6 BAR 220V TAHLİYELİ MONOFAZE 1/4 BASINÇ ŞALTERİ	AD	10			
44	2-8 BAR PROSESTAT 1/4" BAĞLANTILI BASINÇ ŞALTERİ	AD	10			
45	14 PİN 220V UNIVERSAL RÖLE	AD	25			
46	LS MAGNETIC TERMİK 5AMP OTOMATİK RESET (T16) CLASS	AD	10			
47	50 MF 450 V METAL GÖVDELİ KAPASİTÖR	AD	25			
48	220 V AV 6 MF KAPASİTÖR M8 VİDA BAŞLIKLİ	AD	20			
49	1-0-2 3 FAZ 63A KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ALT PANO AYAK BAĞLANTI	AD	15			
50	24w DOWNLIGHT LED FLORASAN	AD	40			
51	SIGORTA C 10 (TEKLİ)	AD	40			
52	SIGORTA C 16 (TEKLİ)	AD	40			
53	SIGORTA C 20 (TEKLİ)	AD	30			
54	SIGORTA C 25 (TEKLİ)	AD	30			
55	32 AMPER 6KA C TİP 1 FAZ OTOMATİK SİGORTA	AD	25			
56	KONNEKTÖR UHF	AD	15			
57	UHF ARA BAĞLANTI (I) EK KONNEKTÖRÜ ÇİFT TARAFLI DİŞİ	AD	15			
58	0,5-4mm KABLO GİRİŞLİ 25 A (L-N) 2 KUTUPLU ERKEK-DİŞİ	AD	50			
59	0,5-4mm KABLO GİRİŞLİ 25 A (L-E-N) 3 KUTUPLU ERKEK-DİŞİ	AD	50			
60	4 PİN 32A 380V DUVAR TİP PRİZ SOKET	AD	10			
61	2x18 BALASTLI ETANJ FLORESAN ARMATÜR	AD	40			
62	NEMLİ YER LED ARMATÜRÜ 20 W 1460 LM IP 65	AD	50			
63	SIGORTA C 6 TEKLİ	AD	30			
64	ÇAKMAK GAZI TÜPÜ	AD	40			
65	3 FAZ 20A-30A 3,7 KW KAPASİTELİ START STOP BUTON K	AD	5			
66	YEŞİL SEÇİCİ IŞIKLI KUMANDA BUTONU B100SL32Y 11-0-	AD	15			
67	YEŞİL KUMANDA BUTONU YAYLI 22mm DÜZ KAFALI INA İNK	AD	15			

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZDENİZ A.Ş.

DTN: 20DT747445

İlgili Birim: TEKNİK MÜD. - MAKİNE ENSPEKTÖRLÜĞÜ

Teklif İsteme Tarihi: 28.12.2020

TEKLİF İSTEME FORMU

68	SİYAH KALICI KAFALI YAYLI START STOP BUTONU B100FH	AD	15			
69	KIRMIZI KUMANDA START BUTONU INO-INC KALICI KAFALI	AD	15			
70	LCIE 2510 M5 11KW 230 V DC AC KONTAKTÖR	AD	10			
71	4 PİN 32A 380V DIŞI UZATMA SOKET	AD	10			
72	4 PİN 32A 380V ERKEK UZATMA SOKET	AD	10			
73	KUMANDALI IŞIKLI MEŞGUL TABELASI	AD	2			
TOPLAM :						

***DEĞERLENDİRME BİRİM FİYATTAN YAPILACAK OLUP,KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.**

Yukarıda belirtilen Mal/Hizmetler teklif alma usulü ile satın alınacaktır/yaptırılacaktır. Bu işe alaka gösterdiğiniz takdirde aşağıdaki şartlar çerçevesinde tanzim edeceğimiz iş bu Teklif İsteme Mektubunu idaremiz satınalma birimine imzalı ve kaşeli olarak kapalı zarf içinde elden veya e-posta olarak gönderilmesini rica ederim.

Aydost GÜNDAY
Satınalma Müdürü

TEKLİF VERME VE SATINALMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

- Teklifinizi en geç **04.01.2021 saat 14:00'a kadar** İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm T.c. A.Ş. Satınalma Birimine gönderiniz.
 - Adres: İzmir Marina Haydar Aliyev Bulvarı No.:4 Bahçelerarası Mahallesi Üçkuyular Balçova / İZMİR
 - e-mail: satinalma@izdeniz.com.tr
 - Tel : 0 850 360 0 350
- Teklifinizi KDV hariç, **Birim Fiyat ve Toplam Bedel** olarak ve TL bazında veriniz. **Teklif mektubunun ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyp imzalayınız.** Varsa markasını mutlaka yazınız.
- Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET tespitinde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.
- Şirketimiz E-Fatura mükellefidir. Siparişe konu mal/hizmetin faturası, E-Fatura mükellefi Yükleniciler tarafından 'TİCARİ FATURA' olarak düzenlenecektir.**
- 01.01.2020 tarihinden itibaren E-Fatura mükellefi olmayan Yükleniciler, tarafımıza düzenleyecekleri vergiler dahil 5.000,00 TL ve üstü faturalarını E-Arşiv portalı üzerinden göndereceklerdir. Tarafımıza düzenlenen E-Arşiv faturalar fatura@izdeniz.com.tr e-mail adresine gönderilecektir.
- Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar Teknik Şartnamede aksine bir süre yoksa 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacaktır.
 - Taahhüt edilen mal veya hizmet, Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. Ambarına teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde geciken her gün için toplam tutarın (Teknik Şartnamede aksi bir oran yoksa) %1 (yüzde bir)'i oranında ceza uygulanır. Ancak azami gecikme süresi 7 gün olup, gecikme süresinin 7 günü geçmesi halinde idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
 - Mal / hizmetin TESLİM SÜRESİNİ MUTLAKA BELİRTİNİZ. Teslim süresi 15 günü geçen alımlarda sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici ile sözleşme imzalanması halinde, sözleşme tutarının % 0,948 (binde 9,48) oranında sözleşme pulu yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren yasal süresi içinde Vergi Dairesine yatırılacak ve alınacak belge fatura ile teslim edilecektir.
 - Mal ve/veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa ödeme en geç 30 (otuz) gün içinde banka hesabına havale şeklinde olacaktır.
 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, teknik şartname ve/veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
 - İdare mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- Teklif veren firmalar bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve Vergi Numaralarını belirtecektir. Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik No'sunu belirtecektir. Tekliflerle ilgili ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınacaktır.
- Teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile yazılmalı, üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme bulunmamalıdır. Ad, Soyad ve Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
- Yüklenici 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 5.000,00 (Beş Bin)TL'yi geçen tüm ödemelerde "Borcu Yoktur" belgesini ibraz edecektir.
- İhale ilanlarımızı (www.izdeniz.com.tr) internet adresimizden takip edebilirsiniz.

Ek: Teknik Şartname (24 Sayfa)

TEKLİF VEREN KİŞİNİN/FİRMANIN:

Adı, Unvanı :
Vergi No :
Adres :
Tel/Faks :

TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ:	24.12.2020
TEKNİK ŞARTNAME KONTROL NUMARASI:	25.12.2020 13:19:45

ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME TALEBİ	
TEKNİK ŞARTNAMESİ	
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARASI:	
İDARENİN ADI	: İZMİR DENİZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYE VE TURİZM TİC. A.Ş. (İZDENİZ)
İDARENİN ADRESİ	: İZMİR MARİNA -İZDENİZ HAYDAR ALİYEV BULVARI NO : 4 BALÇOVA / İZMİR
İDARENİN TELEFONU	: 0(850) 360 0 350 FAKS: 0(232) 463 00 57
satinalma@izdeniz.com.tr	

1. İŞİN ADI


GEMİ VE İSKELE İÇİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEME İHTİYAÇ TALEBİ

2. İŞİN KONUSU


İŞLETMEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN GEMİLERDE VE İSKELELERDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MALZEME TALEBİ İSTEĞİ

3. TEMİNE İLİŞKİN İSTEK, ÖZELLİK VE ESASLAR**3.1 - Akü Kutup Başı (+) Marine Kutup başı**



Akü kutup başı, yüksek amperaj, çift. Nikel kaplı piring yapı, paslanmaz çelik cıvatalar ve somunlardan oluşmalıdır

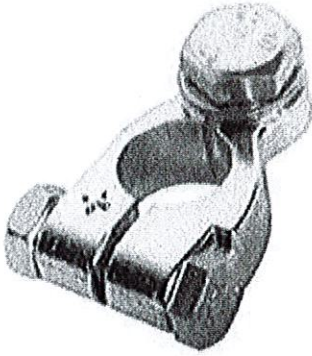
**3.2 - Akü Kutup Başı (-) Marine Kutup başı**

Akü kutup başı, yüksek amperaj, çift. Nikel kaplı piring yapı, paslanmaz çelik cıvatalar ve somunlardan oluşmalıdır


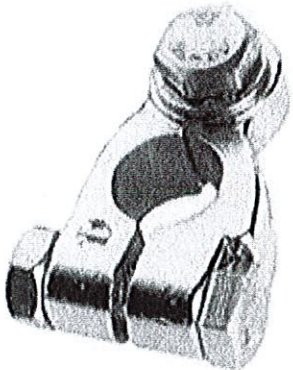


1

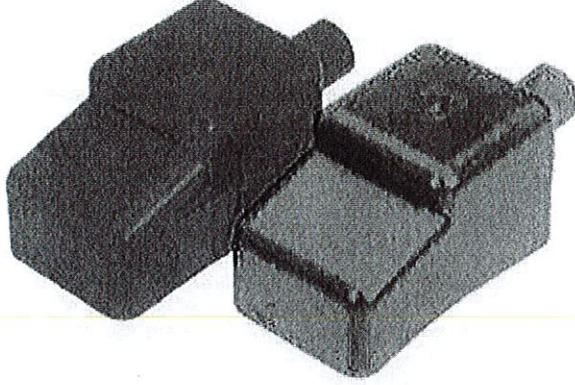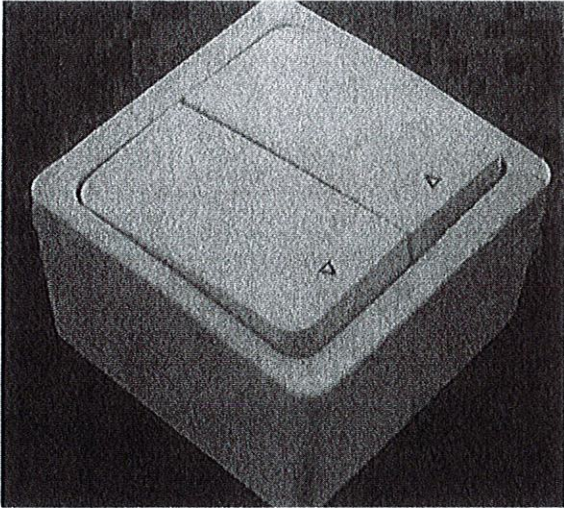
3.3 – Akü kutup başı muhavazası takım (+/-) siyah / kırmızı**3.4 – KEPENK PANJUR AŞAĞI YUKARI YAYLI AÇMA KAPAMA BUTONU (16 amp)****3.5 – TOPRAKLI 4'LÜ YONCA PRİZ**

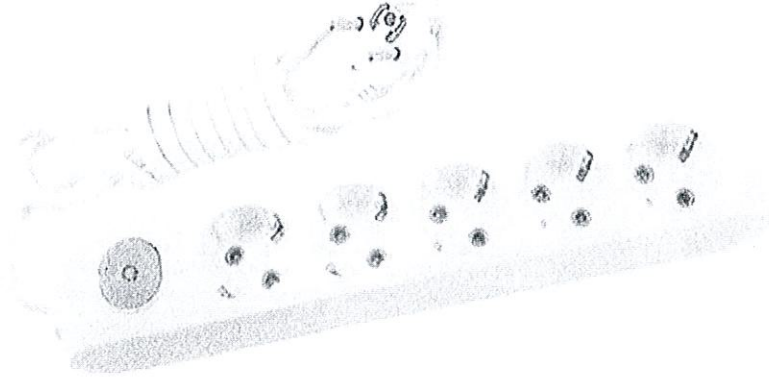3.6 - Anahtarlı Topraklı Grup Priz Beşli 5 li fiş - 5 Metre Kablolu**3.7- USB'li 6'lı Akım Korumalı Priz**



Çift usb 2A çıkışlı 16A 250 v 50 Hz 1.7 m kablolu

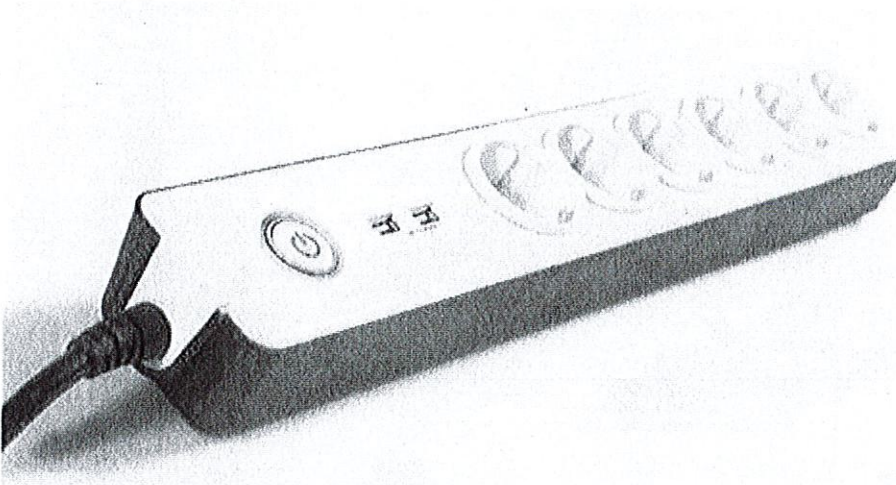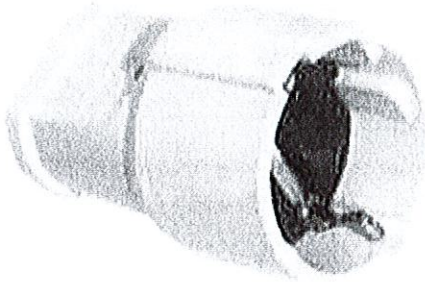**3.8 – Topraklı dişi tekli fiş beyaz**


Dişi fiş topraklı

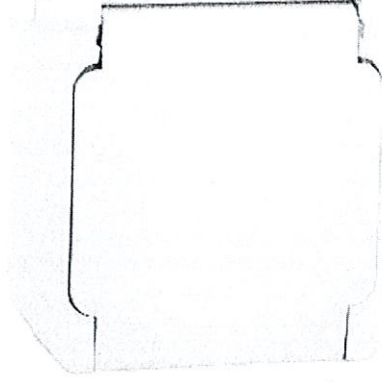3.9 - Topraklı kapaklı siva üstü tekli priz 32 A dayanıklı**3.10 - 24 v dc 40 watt long life (uzun ömürlü) seyir feneri ampulü**

B22 type duy

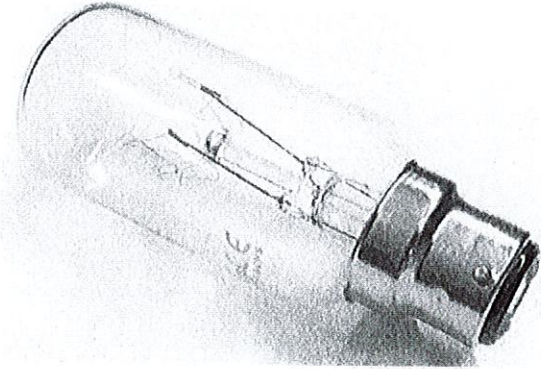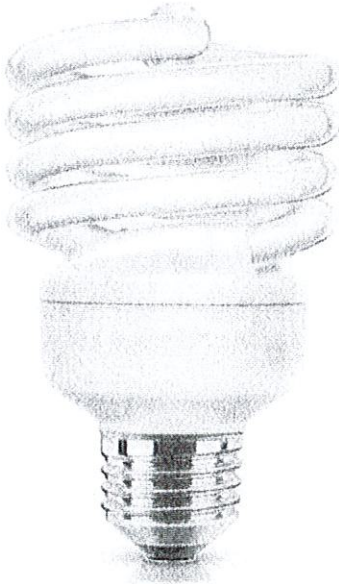
**3.11 - 23 W E27 gün ışığı Tasarruflu Ampul (kısa boy)**

3.12 – Kablosuz topraklı 4'lü uzatma priz**3.13 – Elektrik izolasyon bandı (beyaz renk)****3.14 - Elektrik izolasyon bandı (siyah renk)**

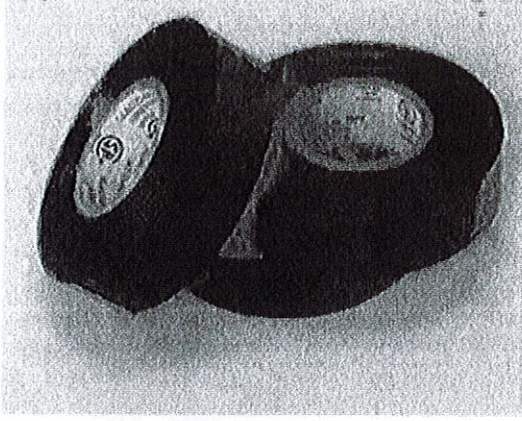
3.15 - Elektrik izolasyon bandı (kırmızı renk)**3.16 – Duvar tip eğik gövdeli priz**

380 volt 5 pin 63 amper dişi priz

3P + N + E

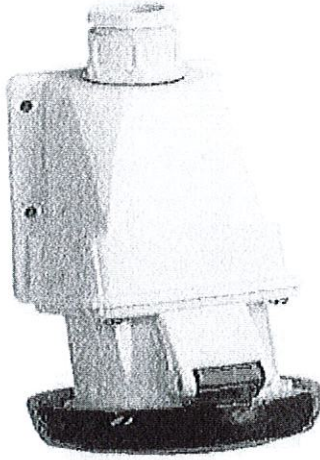**3.17 - 5 pin 380 v 63 amper fiş**


3P + N + E

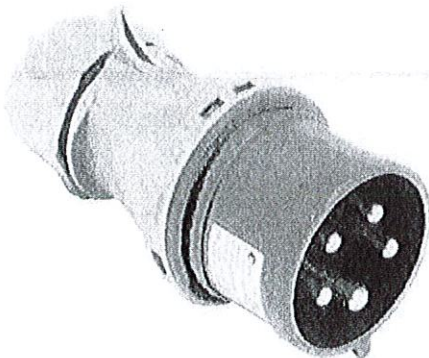


6

3.18 – 5 pin 380 v 63 amper priz (dışı)

3P + N + E

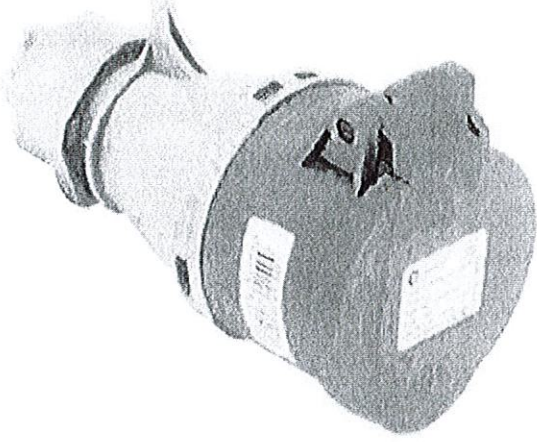**3.19 – Kauçuk 220 v topraklı fiş**


2P + E 16 amper IP 44

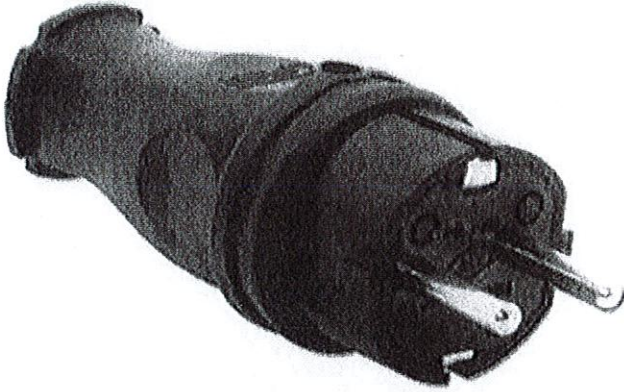**3.20 – Kauçuk 220 v topraklı priz**

2P + E 16 amper kapaklı korumalı IP 44





Handwritten signatures and initials.

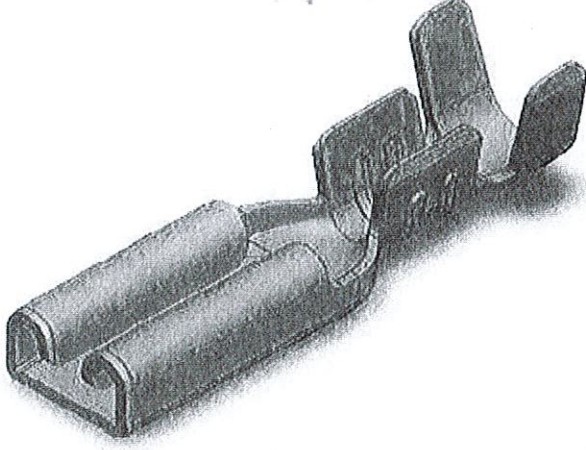3.21 - TKS 2.8 mm EN KÜÇÜK DİŞİ FİŞ TERMİNAL KABLO UCU tırnaklı**3.22 – Renkli makaron seti**

Isı ile daralan 530 adet kutulu makaron seti

1 Kutuda x 530 ADET (8 Farklı Boyutta) 2:1 Isı Shrink boru

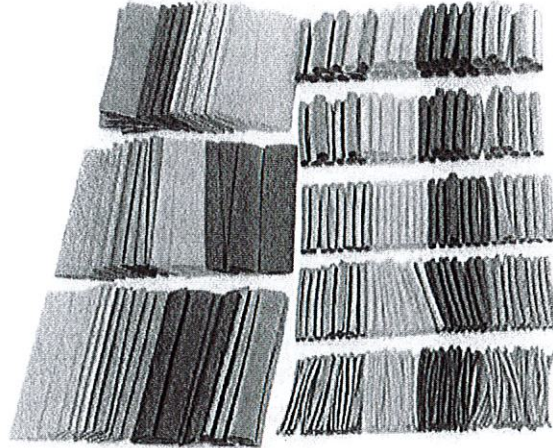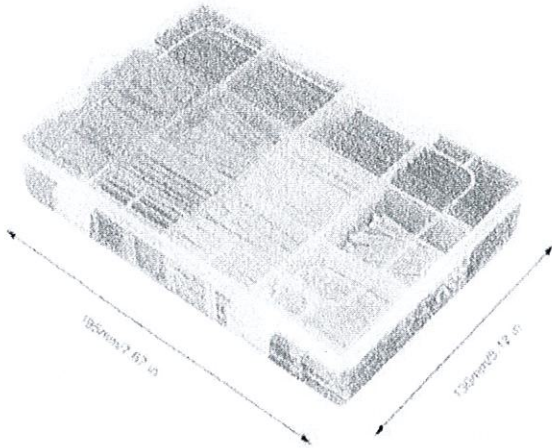

- 1.0x40mm (Sarı, Siyah, Kırmızı, Yeşil)
- 2.0x40mm (Sarı, Siyah, Kırmızı, Mavi)
- 3.0x40mm (Sarı, Siyah, Kırmızı, Yeşil)
- 4.0x40mm (Sarı, Siyah, Kırmızı, Mavi)
- 6.0x40mm (Sarı, Siyah, Kırmızı, Yeşil)
- 8.0x80mm (Sarı, Siyah, Kırmızı, Mavi)
- 10.0x80mm (Sarı, Siyah, Kırmızı, Yeşil)
- 14.0x80mm (Sarı, Siyah, Kırmızı, Mavi)

5028

İZDENİZ 	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 9 / 24
---	--	--

3.23 - DNH HP-10 hoparlör



Rated power (w) 10

İmpedance (ohm) 20

Koruma sınıf IP 66/67

Maks./min.amb.temp:90 ° C / -50 ° C

Ronfalin C110 - (PC + ABS) ile dış mekan kurulumları için uygun olmalıdır

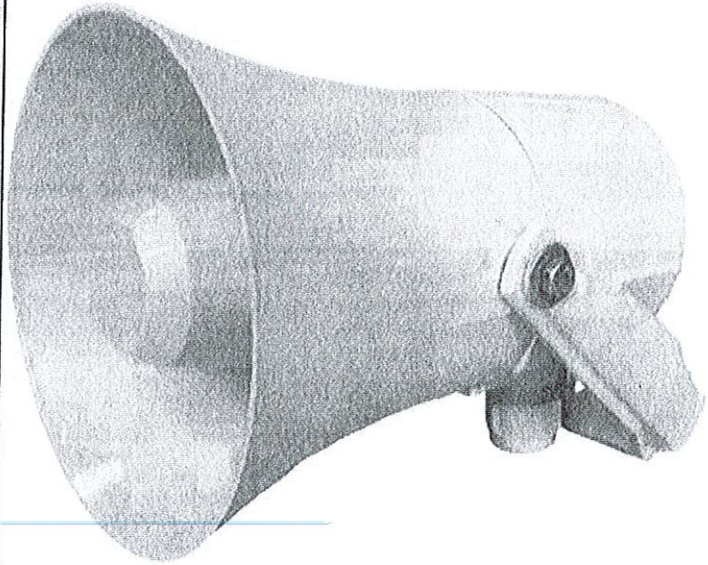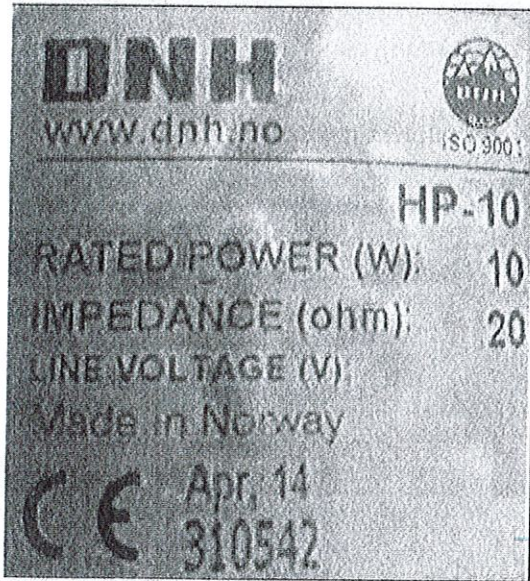

3.24 - 2,5 x 200 mm plastik cırt kelepçe kablo bağı

3.25 - 3,6 x 250 mm plastik cırt kelepçe kablo bağı

3.26 - 3,6 x 300 mm plastik cırt kelepçe kablo bağı

3.27 - 3,6 x 370 mm plastik cırt kelepçe kablo bağı

3.28 - 4,8 x 250 mm plastik cırt kelepçe kablo bağı

3.29 - 4,8 x 370 mm plastik cırt kelepçe kablo bağı

3.30 - 7,6 x 300 mm plastik cırt kelepçe kablo bağı

3.31 - 7,6 x 450 mm plastik cırt kelepçe kablo bağı


3.32 - 9 x 710 mm plastik cırt kelepçe kablo bağı

3.33 - 3 x 2,5 mm 50 mt kablolu metal gövdeli dayanıklı seyyar makaralı uzatma kablosu

grup priz bağlantılı min. 16 amp kapasiteli kapaklı IP 44 prizler olmalıdır




A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

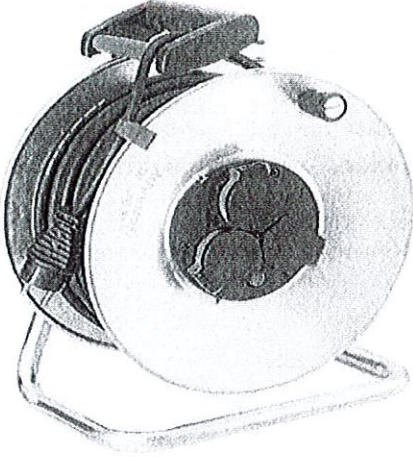


3.34 - 3 x 2,5 mm 30 mt kablolu seyyar makaralı uzatma kablosu

grup priz bağlantılı min. 16 amp kapasiteli kapaklı IP 44 prizler olmalıdır

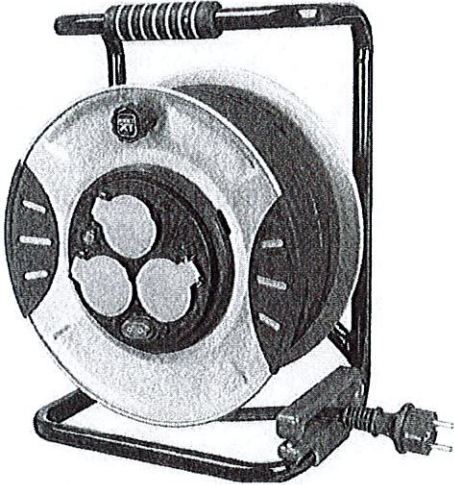


3.35 – Çantalı makaralı seyyar uzatma kablosu

3x2,5 mm 20 mt uzunluk 4'lü grup prizli

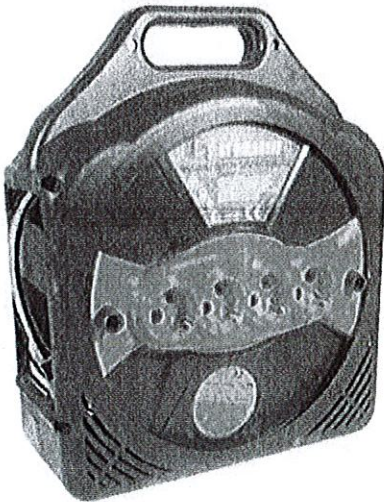

3.36- Çantalı makaralı seyyar uzatma kablosu

3x1;5 mm 35 mt uzunluk 4'lü grup prizli

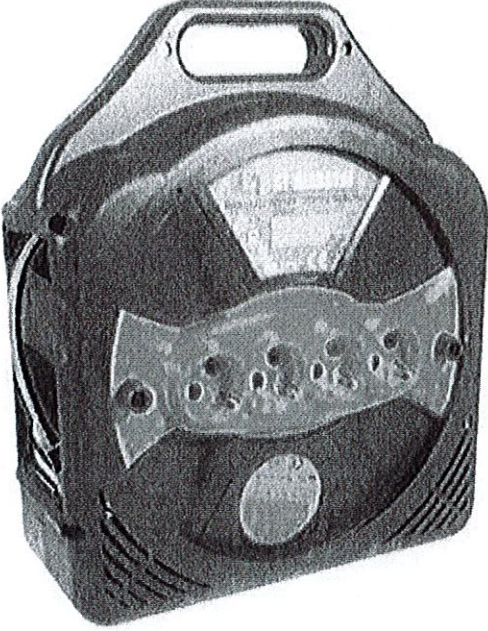**3.37 – 9 watt 220v ac 60 cm ip20 koruma beyaz led floresan ampul****3.38 - LOCTİTE genel hızlı yapıştırıcı**

Loctite 495 20gr



Şeffaf renk 10-20 sn yapıştırma hızı







3.39 - 14 pin universal röle

24 dc bobinli röle

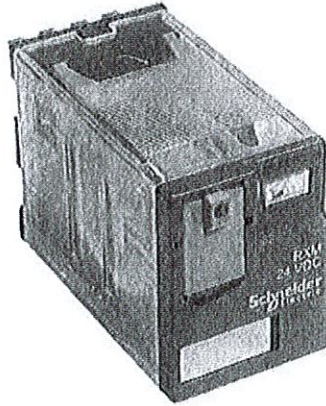
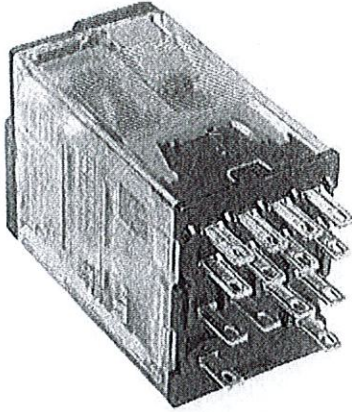


3.40 - 24 volt dc led dimmer (10 – 32 vdc)

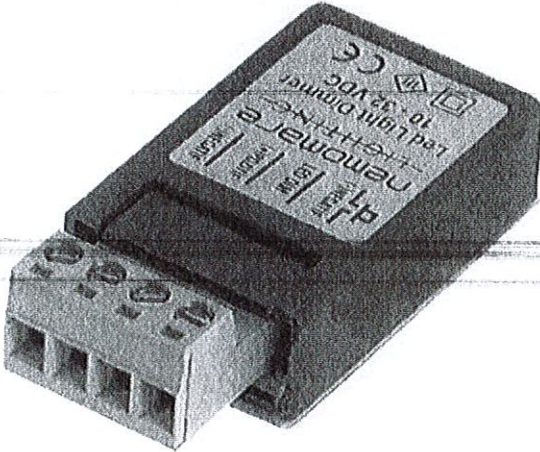

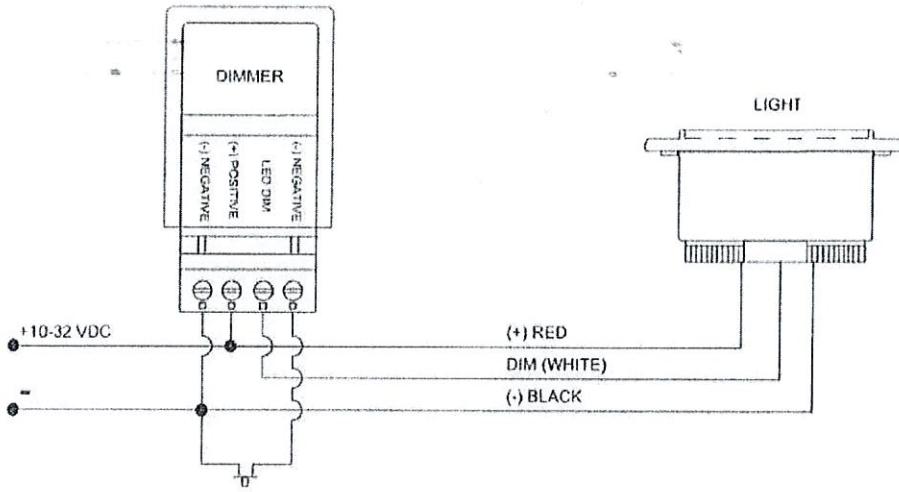


3.41 - 24 v dc 55 w halojen seramik gövdeli lamba

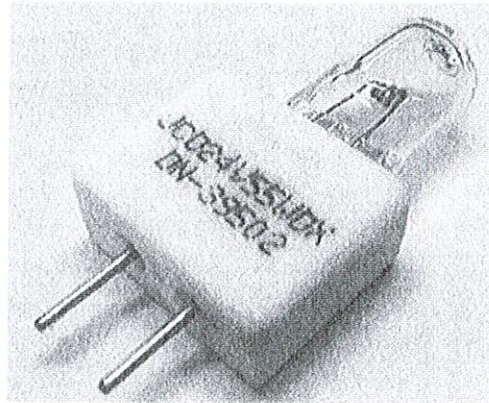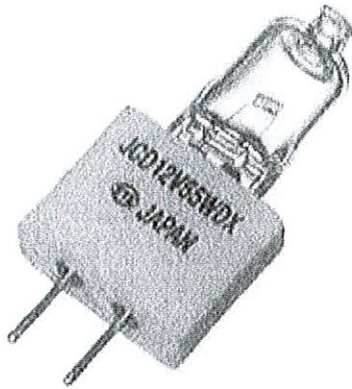


3.42 - LS MC-9b magnetic kontaktör, 380V BOBİNLİ


Motor gücü 4 kW 9 Amp 380V BOBİNLİ

1NO + 1NC yardımcı kontaklı

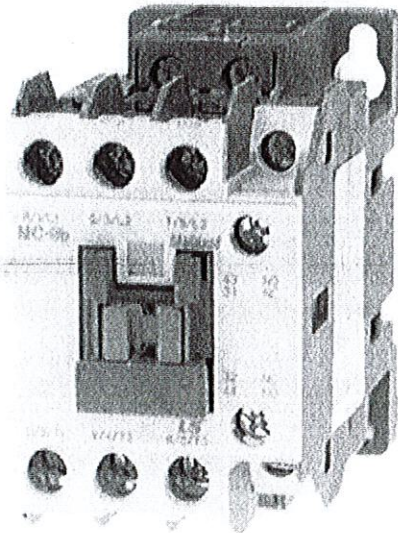

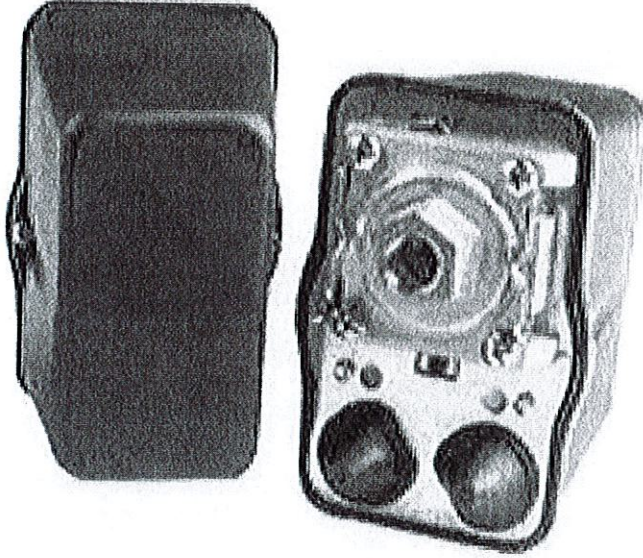
3.43 - 1- 6 BAR 220V tahliyeli monofaze 1/4 alt bağlantılı otomatik basınç şalteri**3.44 - Basınç şalteri pressure switch**

Basınç aralığı 2-8 bar elt ac-3
amper 16 amp
bağlantı ölçüsü ¼ inç
380 v AC trifaze, 4 – Kw

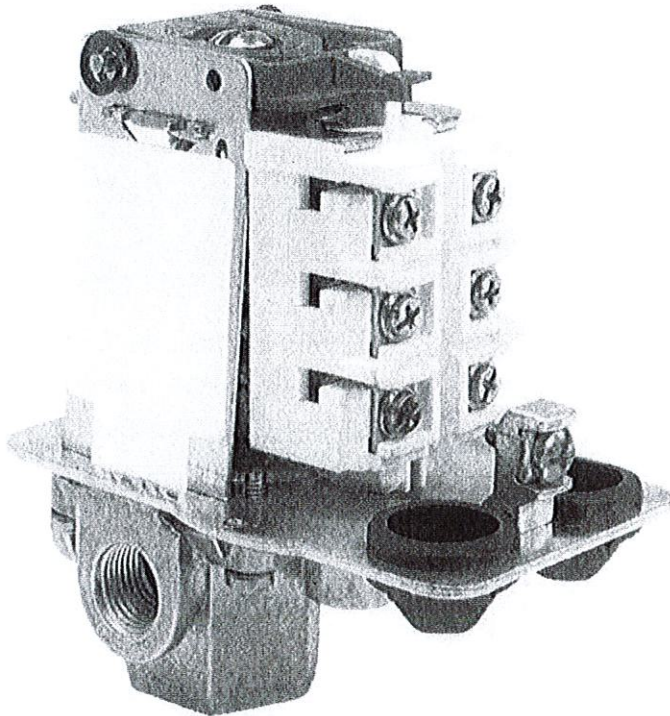

3.45 - 14 pin 220 v universal röle


220 v bobinli

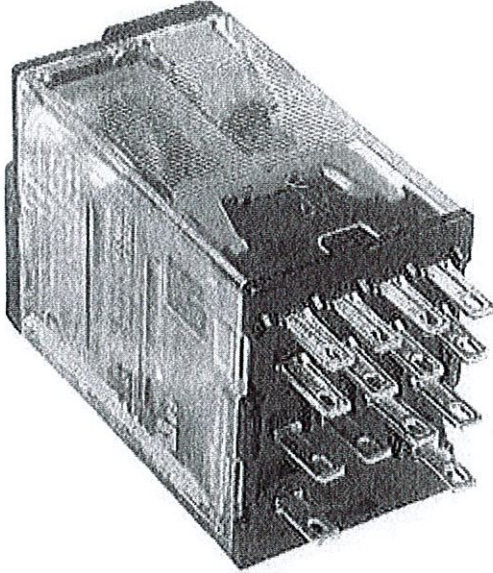**3.46 - LS Magnetik termik**


5 amper çalışma arlığı

Otomatik veya manuel reset seçeneği

Blok kontaköre doğrudan bağlantılı sabit ayaklar

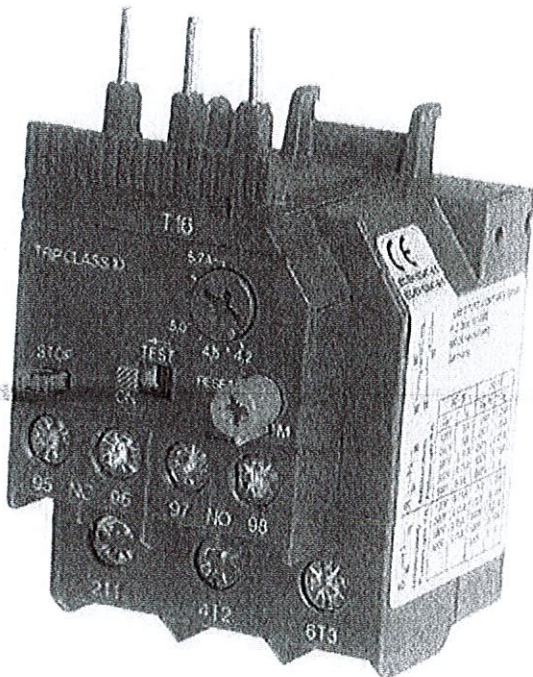

3.47 - 50 uf 450 v metal gövdeli kapasitör

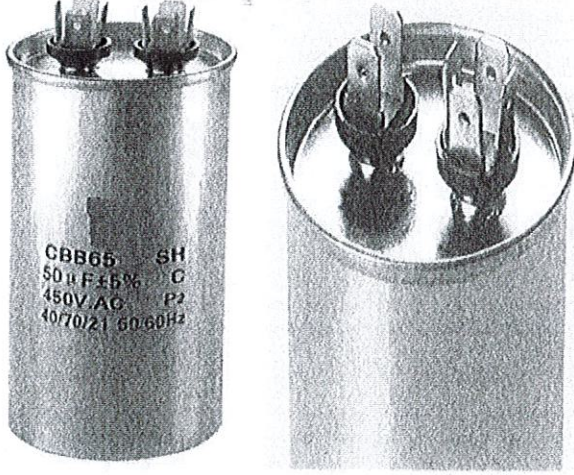


3.48 - 220 v ac 6 mf kapasitör

Vida başlıklı M8



3.49 – 3 faz 63 amper kutup (faz yönü) değıştirici 1 – 0 – 2

Alt kapak bağlantı ayakları olmalıdır

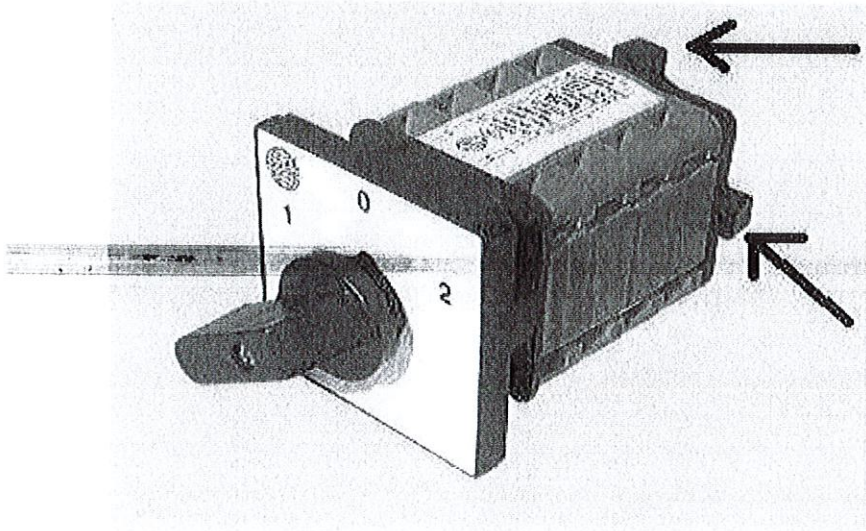




3.50 - 24 w DOWNLIGHT led floresan

3000 k 1850 lmn sarı

kesim çapı 195mm x 105mm


100- 240 ac 50-60 Hz IP 20

220 V - 24 V dc güç adaptörü olacak

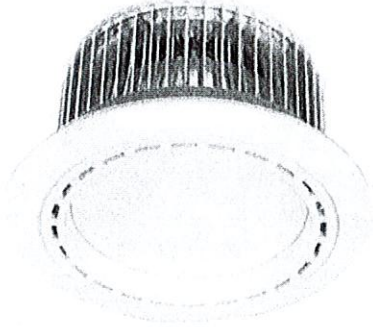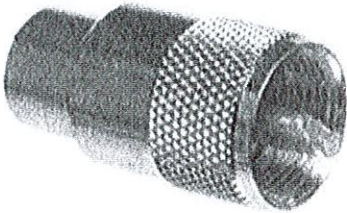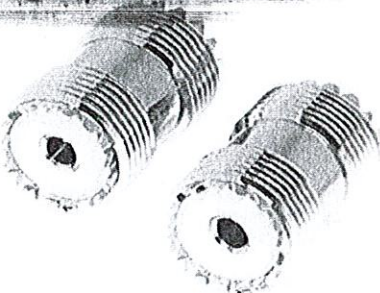**3.51 - 10A 6kA C Tipi 1 Fazlı Otomatik Sigorta****3.52 - 16A 6kA C Tipi 1 Fazlı Otomatik Sigorta****3.53 - 20A 6kA C Tipi 1 Fazlı Otomatik Sigorta****3.54 - 25A 6kA C Tipi 1 Fazlı Otomatik Sigorta****3.55 - 32A 6kA C Tipi 1 Fazlı Otomatik Sigorta****3.56 - UHF ERKEK KONNEKTÖR RG213****3.57 - UHF ara bağlantı I ek konnektörü çift taraflı dişi bağlantı**


3.58 - 0.5 - 4mm kablo girişli 25 amper (L - N) 2 Kutuplu erkek- Dişi Konnektör takım

Kablo ekleme soketi takım (push-in)

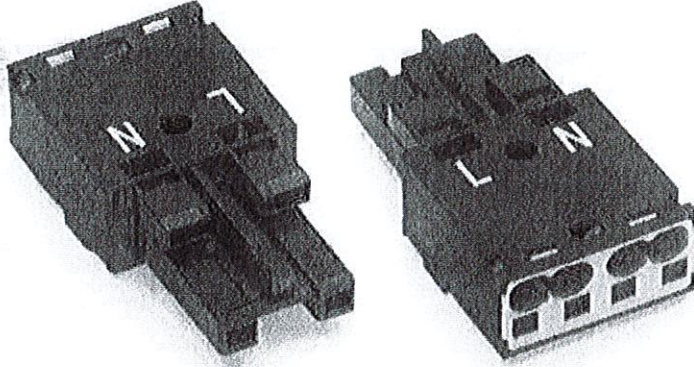


3.59 - 0.5 - 4mm kablo girişli 25 amper (L - E - N) 3 Kutuplu erkek- Dişi Konnektör takım

Kablo ekleme soketi takımı

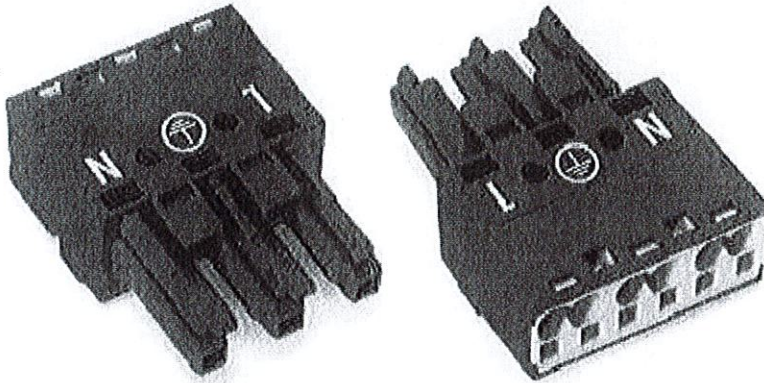

3.60 – 4 PİN 32 AMPER 380 V DUVAR TİP SOKET

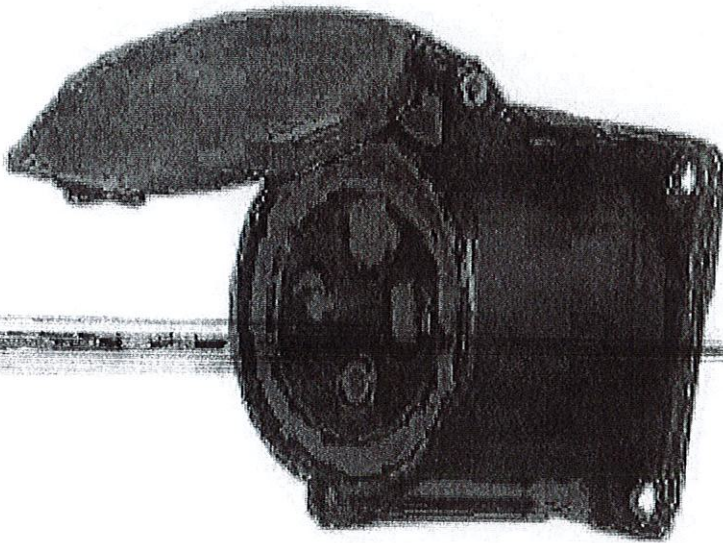

Handwritten signature and the number 18.

3.61 – FLORESAN ARMATÜR
2 X 18 BALASTLI ETANJ ARMATÜR



3.62 - NEMLİ YER LED ARMATÜRÜ

20W gücünde min: 1460 lümen beyaz yüksek ışık olacaktır

Hem tavan hem duvar tipi kullanıma uygun olacaktır ve IP 65 korumaya sahip olacaktır


ELİPS ŞEKİL


Armatür içi led açıları 120 derece olacaktır

Ölçüler: Max boyu 225 mm

Max genişlik 115 mm

Yükseklik 50 mm

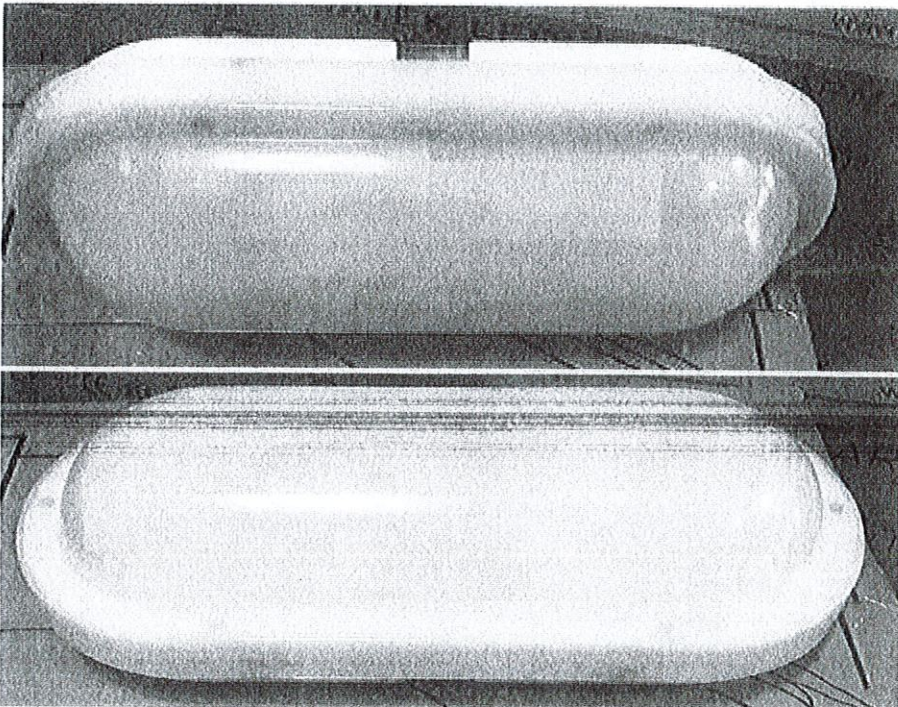


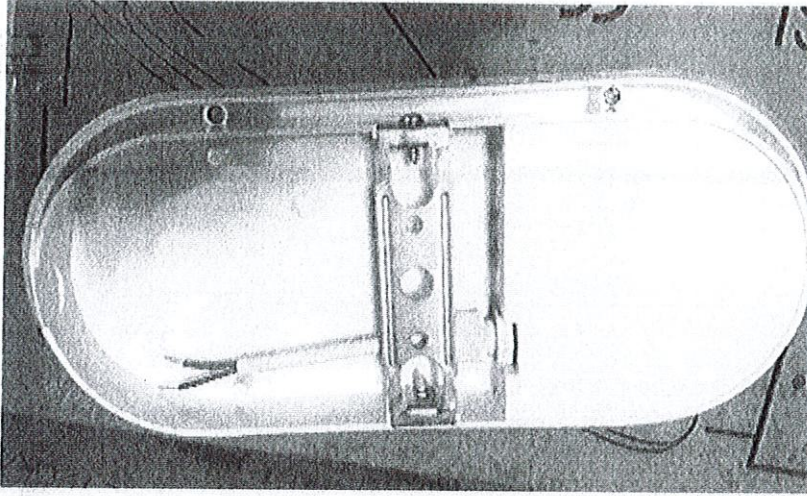

3.63 - 6A 6kA C Tipi 1 Fazlı Otomatik Sigorta

3.64 -- Çakmak gazı tüpü 270 ml.

3.65 -- 3 faz 20 - 30A 3.7KW kapasiteli plastik kutulu start stop buton

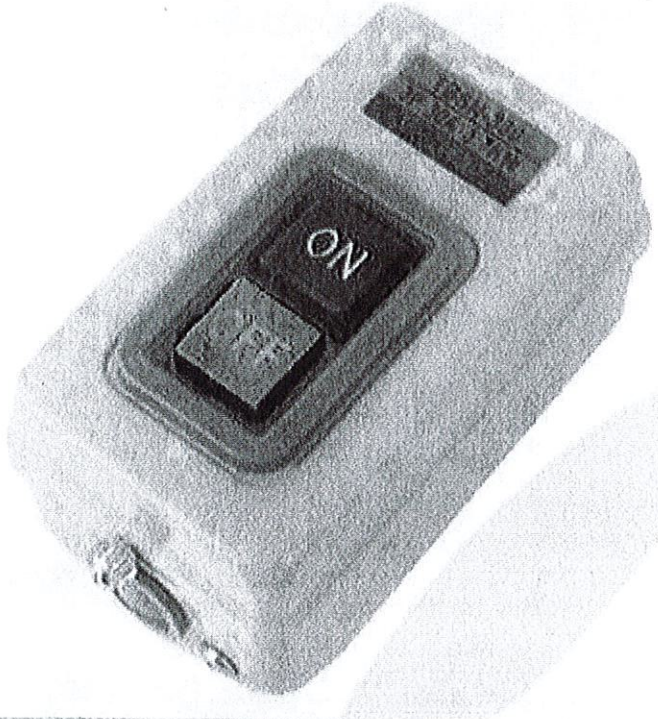


3.66 - B101S132Y YEŞİL SEÇİCİ, IŞIKLI KUMANDA START BUTONU

22 mm seçici, çift dönüşlü yeşil ışıklı start buton 220V -- 24V DC

Kontak Düzeni : 2 NA1 NC KONTAK LI 4 AMPER

Pozisyon : II-O-I YEŞİL RENK


   20

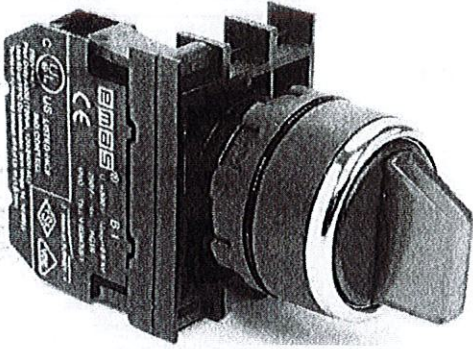

3.67 - B200DY YEŞİL KUMANDA START BUTONU

22 mm düz kafalı, yaylı start buton 220V – 24V DC


Kontak Düzeni : 1 NK 1 NA YEŞİL RENK

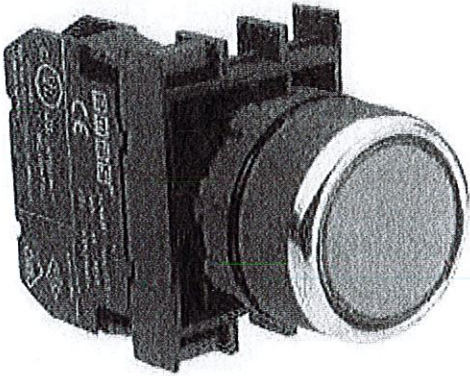

3.68 - B100FH SİYAH KUMANDA START BUTONU

22 mm kalıcı kafalı, yaylı start buton 220V-24VDC



Kontak Düzeni : 1 NA 1 NC SİYAH RENK

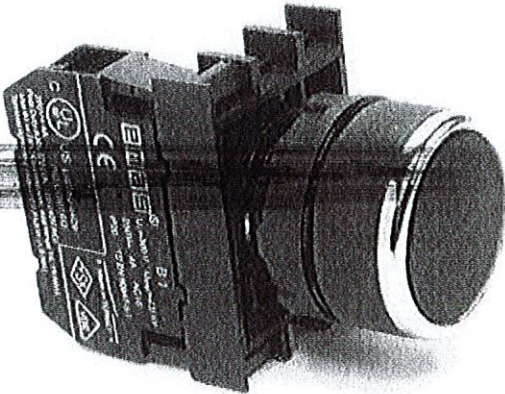


3.69 - B100FK KIRMIZI KUMANDA START BUTONU

22 mm kalıcı kafalı, yaylı start buton 220V-24V DC

Kontak Düzeni : 1 NA 1 NC KIRMIZI RENK

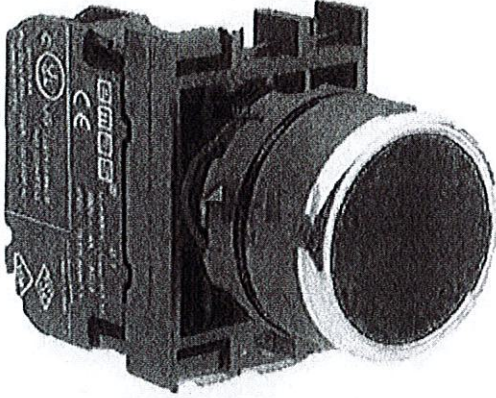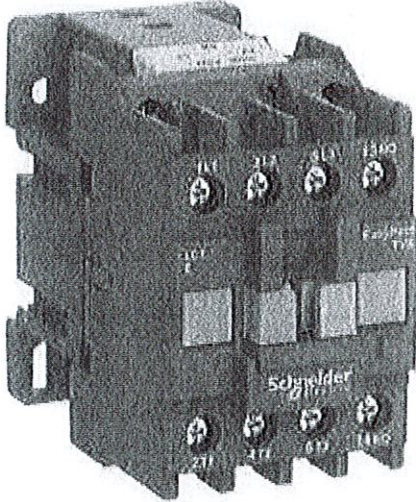**3.70 - LC1E2510M5 11 KW 230V AC KONTAKTÖR****3.71 -- 4 PİN 32 AMPER 380 VOLT UZATMA DİŞİ PRİZ SOKET**

Handwritten signatures and the number 22.

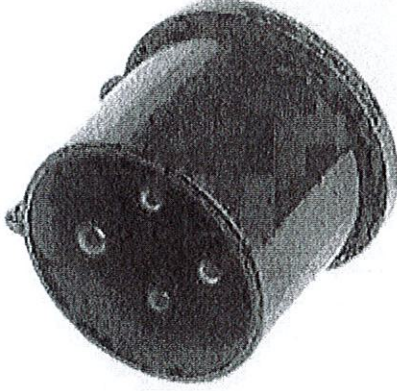3.72 -- 4 PİN 32 AMPER 380 VOLT UZATMA ERKEK FİŞ SOKET**3.73 -- KUMANDALI IŞIKLI MEŞGUL YAZILI LED TABELA**

İç mekan için kullanılacaktır

Kumanda ile meşgul tabelası açıp kapatılacaktır

Tabelanın açık veya kapalı olduğunu kumanda üzerinden ikaz lambası ile ya da görsel bildiri olarak içeriden tabelanın yanıp yanmadığı anlaşılır olmalıdır (feedback olmalıdır)

Rf ID ile çalışır.

Asma aparatı ile asılmalıdır, pakete dahil olmalıdır.

Kumanda mesafesi min.15 mt olmalıdır.



Handwritten signatures and the number 23.

	MALZEME/HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAME FORMU	Doküman No : İZD-FR/MİM/06 Yürürlük Tarihi : 08.03.2017 Revizyon No :- Revizyon Tarihi : Sayfa No : 24 / 24
---	--	--

NAKLIYE, TAŞIMA VE TESLİMAT İLİŞKİN ESASLAR

Alıma konu malzeme teslim yeri teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen yerdir. Belirtilen bu yere teslimat yüklenici tarafından mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. (Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında)

4. KABUL KRİTERLERİ

Teslim edilen malzemenin teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun olarak teslim edilmesi durumunda kabul komisyonu kabul sürecine başlar.

5. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARIYLA AVANS VERİLİP VERİLMEYECEĞİ

(VERİLECEK ŞARTLARI VE MİKTARI İLE SÖZLEŞME KONUSU İŞLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ)

Bu iş için avans verilmeyecektir. İZDENİZ tarafından siparişe ait ödemeler, İZDENİZ A.Ş. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Alım konusu malın teknik şartname ve alım dokümanlarına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenir. Ödemelerin vadesi fatura tarihinden itibaren 30 (OTUZ) gündür. İdareimizce ödemeler, her ayın ikinci CUMA günleri yapılır. Ödeme tarihi, fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonraki ilk ödeme günüdür.

6. TESLİM YERİ

ÜÇ Teslim yeri " Hasan Ali Yücel Bulvarı No:35 Bostanlı Vapur İskelesi Karşıyaka – İZMİR" adresinde bulunan İZDENİZ A.Ş. ambarıdır.

İŞİN SÜRESİ

Firmaya siparişin verilmesini müteakip **12 (ONİKİ) İş Günü** (Cumartesi günü iş günüdür) içerisinde İdare'nin istediği yere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere ürünlerin teslimi yapılacak ve İdare'nin uygun gördüğü alana YÜKLENİCİ firma çalışanları tarafından indirilecektir. **Siparişin belirtilen güne kadar teslim edilmemesi durumunda, 7 (YEDİ) güne kadar toplam sipariş bedelinin %1 (YÜZDEBİR) oranında günlük gecikme cezası uygulanarak teslim alınabilir.**

7. İş bu teknik şartname, bu madde dâhil 7 (YEDİ) ana madde olmak üzere 24 (YİRMİDÖRT) sayfadan ibaret olup 24.12.2020 Tarihinde tarafımızca hazırlanmıştır.

	HAZIRLAYANLAR		
ADI SOYADI	OĞUZ KOCABİYİK	RAUF ERÇETİN	HAKAN KURBOĞAN
GÖREVİ	OTOMASYON SİSTEM SORUMLUSU	ELEKTRİK SORUMLUSU	OPERASYON MÜDÜRÜ